


*Projektowana linia kablowa YKY 5x10 mm², YKY 5x6 mm² kable prowadzić w korytku PCV po elewacji, pod gzymsem, w obrębie budynku kable prowadzić w kanale technologicznym
w korytkach stalowych ocynkowanych, w korytarzach na poziomie piwnicy w korytkach PCV, szczegóły w opisie technicznym.*

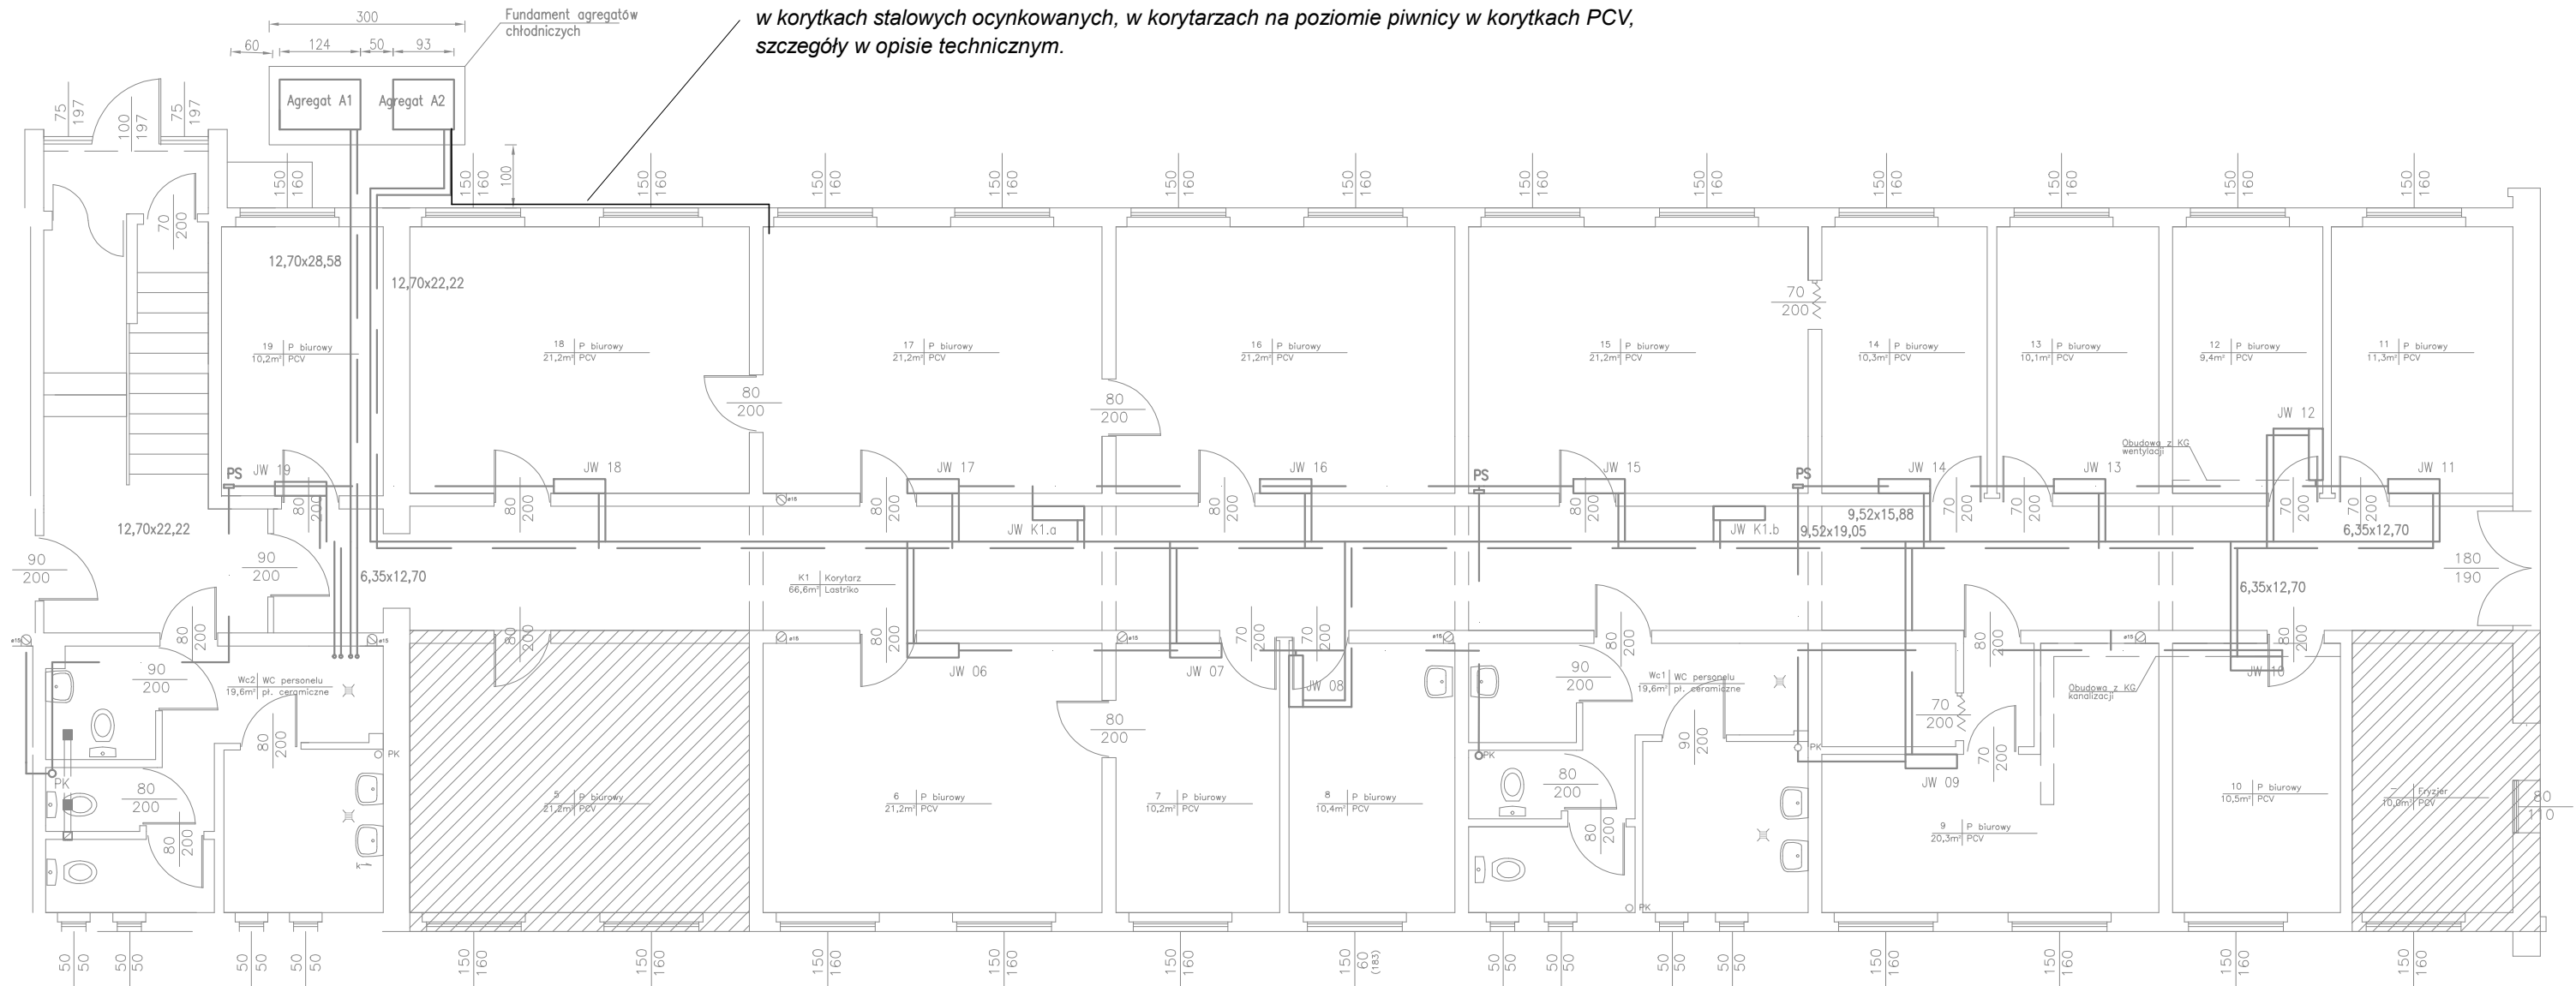

MS instal

Inwestor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużłowa 25 44-200 Rybnik				Data: MAJ 2016		
				Faza/Branża: PB/INST. ELEKTRYCZNA		
Temat projektu: Projekt budowlany instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Żużłowej 25 w Rybniku				MS Instal Marcin Szveda ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik e-mail: biuro@msinstal.pl, www.msinstal.pl		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nazwa rysunku: Plan linii kablowej zasilającej agregaty zewnętrzne		
Projektant:	technik Jerzy Fojcik	118/90				
Opracował:				Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
				1:100	E4	—